


Единая система оценки соответствия в области промышленной,
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
Орган по аккредитации – АО «НТЦ «Промышленная безопасность»



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № ИЛ/ЛИП-01121

Общество с ограниченной ответственностью
"Группа МЕТТАТРОН"

(наименование организации, в состав которой входит лаборатория)

(ООО "Группа МЕТТАТРОН")

(краткое наименование организации, в состав которой входит лаборатория)

125430, Российская Федерация, г. Москва, ул. Фабричная, д. 6

(юридический адрес)

Электротехническая лаборатория

(наименование лаборатории)

125430, Российская Федерация, г. Москва, ул. Фабричная, д. 6, стр. 1

(фактический адрес лаборатории)

аккредитована в качестве испытательной лаборатории: лаборатории, осуществляющей испытания продукции, в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и СДА-15-2009 «Требования к испытательным лабораториям».


Области аккредитации согласно приложению

Действительно с 29.06.2020 г.


до 29.06.2025 г.

Без приложения недействительно
(приложение на 2 листах)

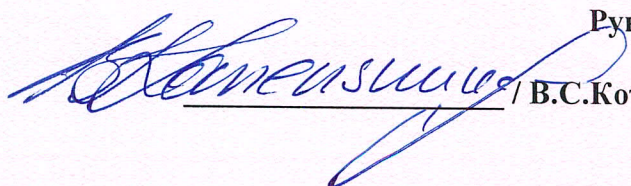

Руководитель
 В.С.Котельников/

Единая система оценки соответствия в области промышленной,
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
Орган по аккредитации – АО «НТЦ «Промышленная безопасность»



ПРИЛОЖЕНИЕ

от 29.06.2020 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ

№ ИЛ/ЛИП-01121

от 29.06.2020 г.

На 2 листах

Лист 1


Область аккредитации¹

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Код ОКПД 2/ТНВЭД	Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров)	Нормативные документы на продукцию	Нормативные документы на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1.	Изолированный провод или кабель	358700 / 8544	Испытания на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля	ГОСТ 60332-1-2-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени	ГОСТ ИЕС 60695-11-2-2017 Испытания на пожароопасность. Часть 11-2. Испытательное пламя. Пламя предварительно подготовленной смеси мощностью 1 кВт. Аппаратура, руководство и порядок испытания на подтверждение соответствия (с Поправкой)


¹ Порядковый номер и формулировка согласно перечню областей аккредитации, принятому решением бюро Наблюдательного совета от 23.01.2015 № 68-БНС.

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим перечнем областей аккредитации следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

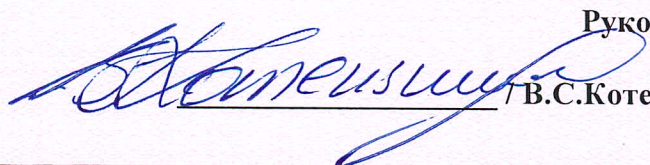

Руководитель

В.С.Котельников/

Единая система оценки соответствия в области промышленной,
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
Орган по аккредитации – АО «НТЦ «Промышленная безопасность»



ПРИЛОЖЕНИЕ

от 29.06.2020 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ

№ ИЛ/ЛИП-01121

от 29.06.2020 г.

На 2 листах

Лист 2

2.	Полимерные материалы	224000 / 3900	Испытание на содержание уровня кислорода-измерения кислородного индекса полимерных материалов	ГОСТ 21793-76 Пластмассы. Метод определения кислородного индекса	ГОСТ 21793-76 Пластмассы. Метод определения кислородного индекса
3.	Твердые вещества и полимерные материалы	224000 / 3900	Испытание на определение коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов	ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов	ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов.

Места проведения испытаний: стационарные, в полевых условиях.

Протокол заседания Комиссии по аккредитации № СДА-КА- 222-ИЛ/ЛИП-14 от 29.06.2020 г.



М.П.

Руководитель

/В.С.Котельников/